


上野原市下水道台帳図

NO. 0704

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

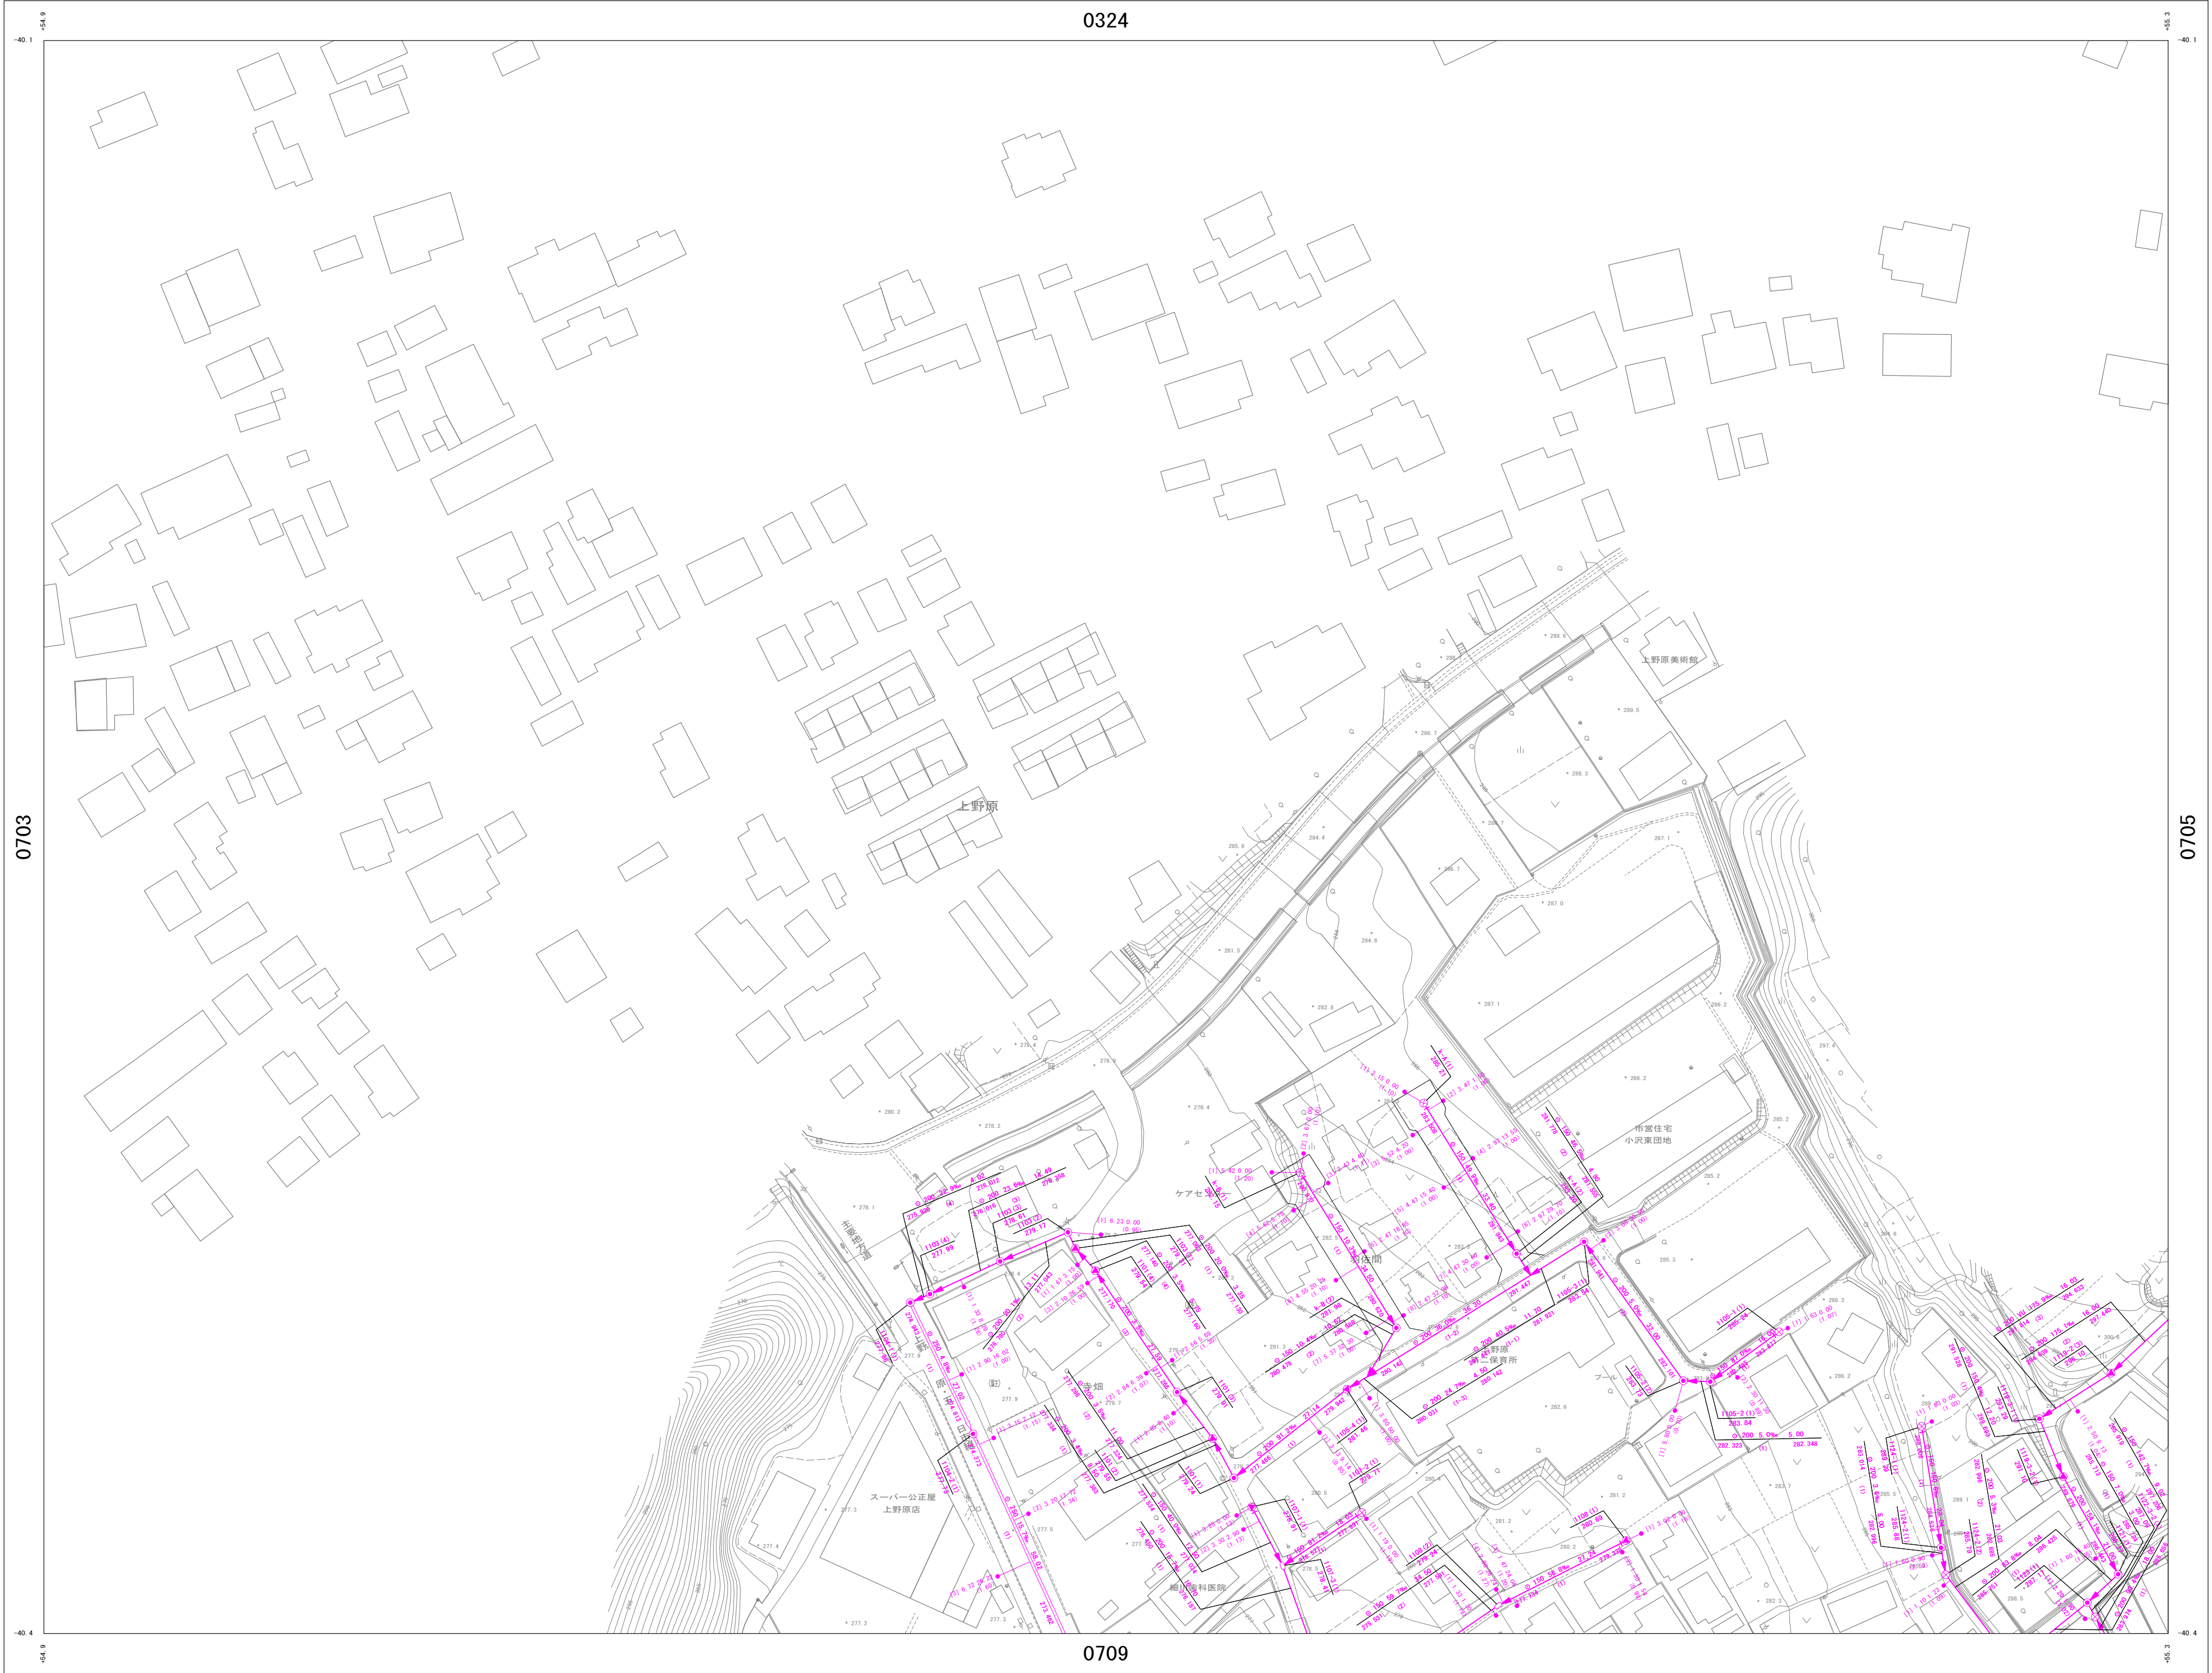

詳細図
0704

0323	0324	0325
0703	0704	0705
0708	0709	0710

凡 例

管 渠

幹 線
枝 線
幹線圧送管
枝線圧送管
サービス管
管止め
起点記号
管継合

管 渠 詳 細

管形状
管径 (mm)
勾配 (%)
区間延長 (m)
管底高 (m)
管渠番号

人 孔

1号マンホール (内径900mm円形)
2号マンホール (内径1200mm円形)
3号マンホール (内径1500mm円形)
レジンマンホール (内径600mm円形)
小型マンホール (内径300mm円形)
横内マンホール (内径600×900mm横円形)
特殊マンホール

路線番号
マンホール番号
MP=マンホール・ソフ
地盤高
マンホール

樹


汚水樹 (内径200mm円形)
汚水樹 (コナリー) (内径500mm円形)
キャップ止め (取付管管径150mm円形)
不明汚水樹

取付管水平距離
樹番号
樹深さ
※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点1
接続点番号

注意
この図面と現況が異なる場合は、現況を優先
としますので、必ず現況の確認をしてください。



上野原市下水道台帳図

NO. 0705

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0704

0325

0801

0710

詳細図
0705

0324	0325	0421
0704	0705	0801
0709	0710	0806

凡 例

管 渠

幹 線	
枝 線	
幹線圧送管	
枝線圧送管	
サービス管	
管止め	
起点記号	
管継合	

管形状
管径 (mm)
勾配 (%)
管底高 (m)
管渠番号

区間延長 (m)
5.503 (3) 5.432 (3) 2.4 25.66

人 孔

- 1号マンホール (内径900mm円形)
- 2号マンホール (内径1200mm円形)
- 3号マンホール (内径1500mm円形)
- レジンマンホール (内径 600mm円形)
- 小型マンホール (内径 400mm円形)
- 横内マンホール (内径600x900mm横円形)
- 特殊マンホール

路線番号
マンホール番号
MP=マンホール'ンブ
4.51
地盤高
マンホール

樹

- 汚水樹 (内径200mm円形)
- 汚水樹 (コナリー) (内径500mm円形)
- キャップ止め (取付管径150mm円形)
- 不明汚水樹

取付管水平距離 (m)
遮断距離 (m)
樹深さ (m)
11 2.30 4.50 R (1.20)

※工業団地内 樹深さ不明


接 続 点

接続点! 接続点番号

注意

この図面と現況が異なる場合は、現況を優先
としますので、必ず現況の確認をしてください。

1 : 800




計画機関 上野原市 市民部生活環境課 下水道担当

上野原市下水道台帳図

NO. 0709

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

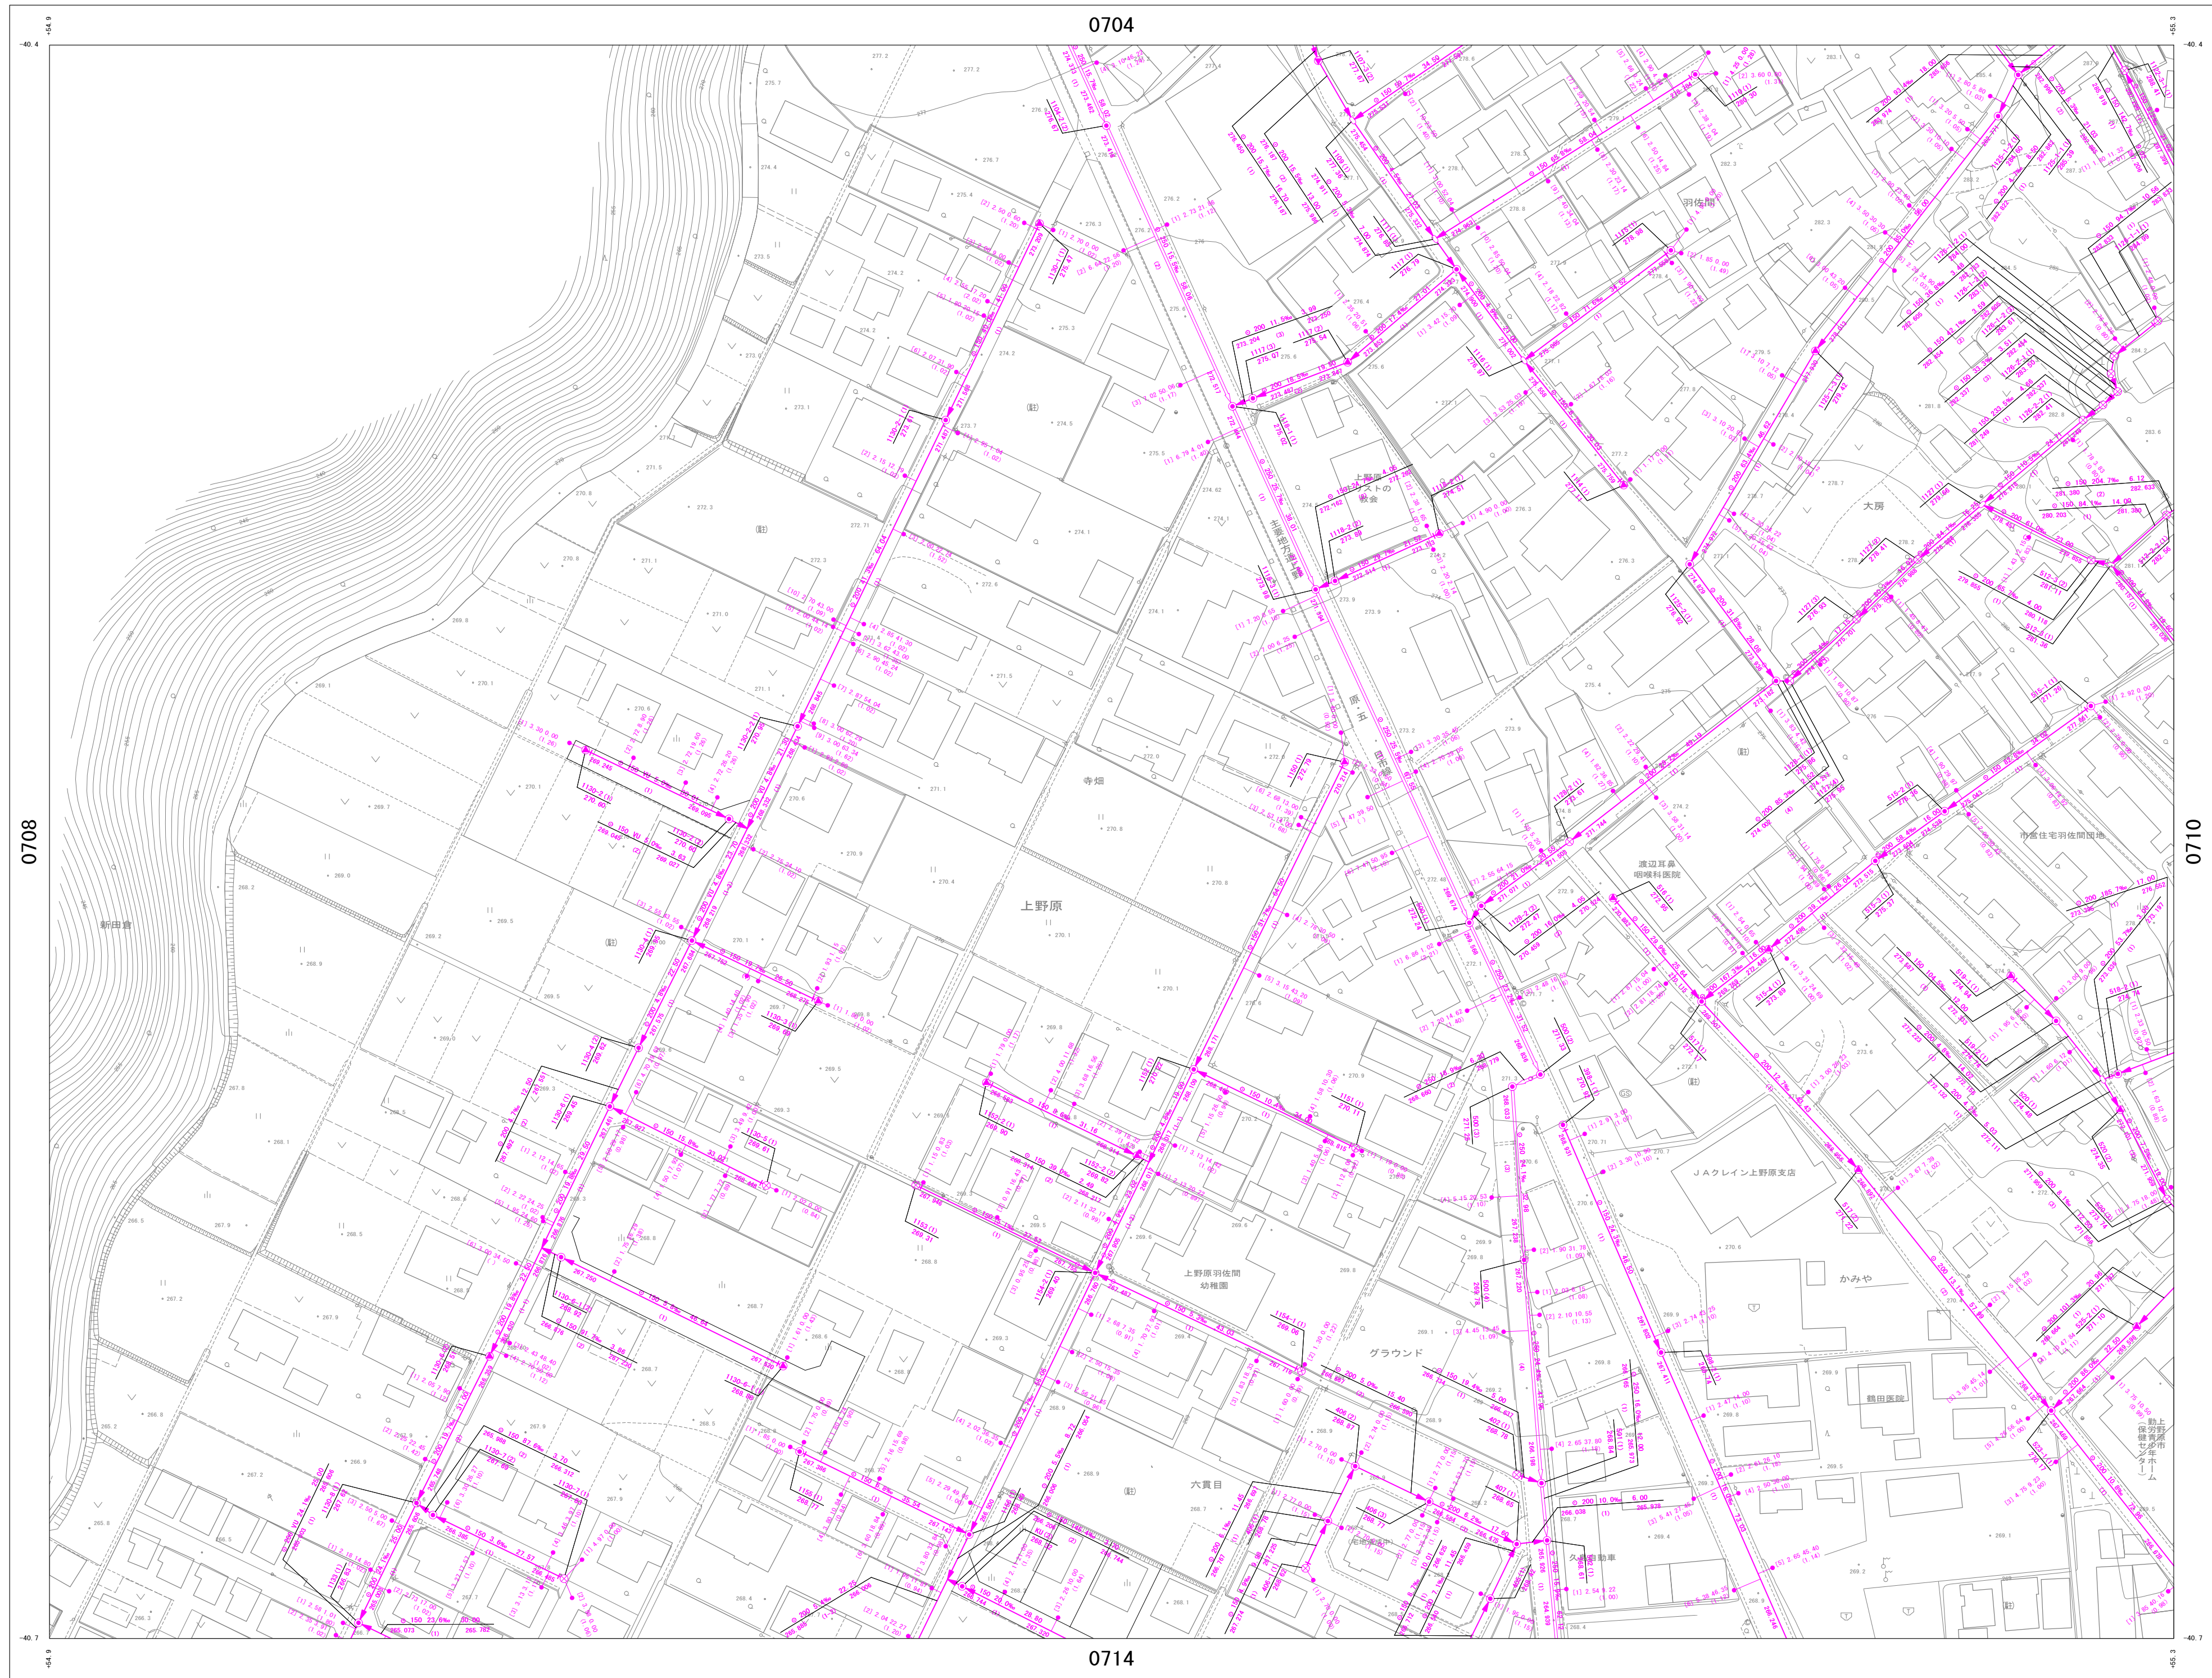

詳細図
0709

0703	0704	0705
0708	0709	0710
0713	0714	0715

凡 例

管 渠

- 幹 線
- 枝 線
- 幹線圧送管
- 枝線圧送管
- サービス管
- 管止め
- 起点記号
- 管接合

管形状

管径 (mm) 勾配 ‰ 区間延長 (m)

管底高 (m) 管渠番号

人 孔

- 1号マンホール (内径900mm円形)
- 2号マンホール (内径1200mm円形)
- 3号マンホール (内径1500mm円形)
- レジンマンホール (内径600mm円形)
- 小型マンホール (内径300mm円形)
- 構内マンホール (内径600×900mm楕円形)
- 特殊マンホール

路線番号 マネー番号

MP=マンホール「ソ」

地盤高

樹

- 汚水樹 (内径200mm円形)
- 汚水樹 (コナリ)
- 汚水樹 (コナリ)
- キャップ止め (取付管径150mm円形)
- 不明汚水樹

取付管水平距離

樹番号 通知距離 (m) 樹深さ (m)

接 続 点

接続点! 接続点番号

注意

この図面と現況が異なる場合は、現況を優先としますので、必ず現況の確認をしてください。

上野原市下水道台帳図

NO. 0710

1 : 800 地形図

令和7年3月作成



詳細図
0710

0704	0705	0801
0709	0710	0806
0714	0715	0811

凡 例

管 渠

幹 線	→
枝 線	→
幹線圧送管	→
枝線圧送管	→
サービス管	→
管止め	→
起点記号	→
管継合	→

管形状 **区間延長**

管径 (mm)	勾配 (%)	区間延長 (m)
φ 200	2.4	25.65
φ 500	3	5.432

管底高 **管渠番号**

外側管は普通土、内側管はコンクリート

人 孔

●	1号マンホール (内径φ 0.6m円形)
○	2号マンホール (内径1.2φ 0.6m円形)
⊙	3号マンホール (内径1.5φ 0.6m円形)
⊕	レジンマンホール (内径 0.6m円形)
⊗	小型マンホール (内径 0.6m円形)
⊘	横内マンホール (内径φ 0.9 × φ 0.6m楕円形)
■	特殊マンホール

路線番号 **マンホール番号**

MP=マンホール「ソ」

30 (1) (MP)

4.51

地盤高

マンホール

樹

●	汚水樹 (内径φ 0.6m円形)
○	汚水樹 (コナリト)
○	汚水樹 (内径φ 0.6m円形)
×	キャップ止め (取付管径1.5φ 0.6mm円形)
■	不明汚水樹

取付管水平距離 **通知距離**

樹番号

(1) 2.30 4.50 R

(1.200)

樹深さ (m)

※工業団地内 樹深さ不明


接 続 点

接続点1

接続点番号

注意

この図面と現況が異なる場合は、現況を優先としますので、必ず現況の確認をしてください。



上野原市下水道台帳図

NO. 0711

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0615

0706

0712

詳細図
0711

0610	0706	0707
0615	0711	0712
0620	0716	0717

凡 例

管 渠

幹 線
枝 線
幹線圧送管
枝線圧送管
サービス管
管止め
起点記号
管継合

管形状
管径 (mm)
勾配 (%)
管底高 (m)
管渠番号

区間延長 (m)
5.503 (3) 5.432

人 孔

1号マンホール (内径900mm円形)
2号マンホール (内径1200mm円形)
3号マンホール (内径1500mm円形)
レジンマンホール (内径600mm円形)
小型マンホール (内径300mm円形)
横内マンホール (内径600×900mm横円形)
特殊マンホール

路線番号
マンホール番号
MP=マンホール・シブ
30 (1) (MP)
4.51
地盤高
マンホール

樹

汚水樹 (内径200mm円形)
汚水樹 (コナール)
汚水樹 (内径500mm円形)
キャップ止め (取付管径150mm円形)
不明汚水樹

取付管水平距離 (m)
樹番号
11 2.30 4.50 R
1.200
通知距離
樹深さ (m)
樹

※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点1
接続点番号

注意

この図面と現況が異なる場合は、現況を優先としますので、必ず現況の確認をしてください。

0716

1 : 800

計画機関 上野原市 市民部生活環境課 下水道担当

上野原市下水道台帳図

NO. 0713

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0712

0708

0714

0718

詳細図
0713

0707	0708	0709
0712	0713	0714
0717	0718	0719

凡 例

管 渠

幹 線	→
枝 線	→
幹線圧送管	→
枝線圧送管	→
サービス管	→
管止め	→
起点記号	→
管接合	→

管形状

管径 (mm)	勾配 (%)	区間延長 (m)
φ 200	2.4	25.65
5.503	(3)	5.432

管底高 (m) 管渠番号

人 孔

1号マンホール (内径900mm円形)
2号マンホール (内径1200mm円形)
3号マンホール (内径1500mm円形)
レジンマンホール (内径φmm円形)
小型マンホール (内径φmm円形)
横内マンホール (内径600×900mm楕円形)
特殊マンホール

路線番号

マンホール番号

MP=マンホール“ソフ”

4.51

地盤高

マンホール

樹

汚水樹 (内径200mm円形)
汚水樹 (コナチー)
汚水樹 (内径500mm円形)
キャップ止め (取付管径150mm円形)
不明汚水樹

取付管水平距離 (m)

樹番号

11

2.30

4.50 R

通知距離 (m)

1.200


樹深さ (m)

※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点!

接続点番号



計画機関 上野原市 市民部生活環境課 下水道担当

注意
この図面と現況が異なる場合は、現況を優先
としますので、必ず現況の確認をしてください。

上野原市下水道台帳図

NO. 0714

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0713

0709

0715

0719

詳細図
0714

0708	0709	0710
0713	0714	0715
0718	0719	0720

凡 例

管 渠	
幹 線	→
枝 線	→
幹線圧送管	→
枝線圧送管	→
サービス管	→
管止め	→
起点記号	→
管接合	→
管形状	
管径 (mm)	勾配 (%)
管底高 (m)	管渠番号
人 孔	
●	1号マンホール (内径900mm円形)
○	2号マンホール (内径1200mm円形)
⊙	3号マンホール (内径1500mm円形)
⊗	レジンマンホール (内径600mm円形)
⊕	小型マンホール (内径400mm円形)
⊖	横内マンホール (内径600×900mm楕円形)
◆	特殊マンホール
路線番号	
MP=マンホール	MP=マンホール
30(1)	地盤高
マンホール	マンホール
樹	
●	汚水樹 (内径200mm円形)
○	汚水樹(コナリ)
○	汚水樹(コナリ)
×	キャップ止め
■	不明汚水樹
取付管水平距離 (m)	
樹番号	通知距離 (m)
樹	樹深さ (m)
※工業団地内 樹深さ不明	
接 続 点	
●	接続点1 接続点番号

注意

この図面と現況が異なる場合は、現況を優先としますので、必ず現況の確認をしてください。

1 : 800


計画機関 上野原市 市民部生活環境課 下水道担当

上野原市下水道台帳図

NO. 0715

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

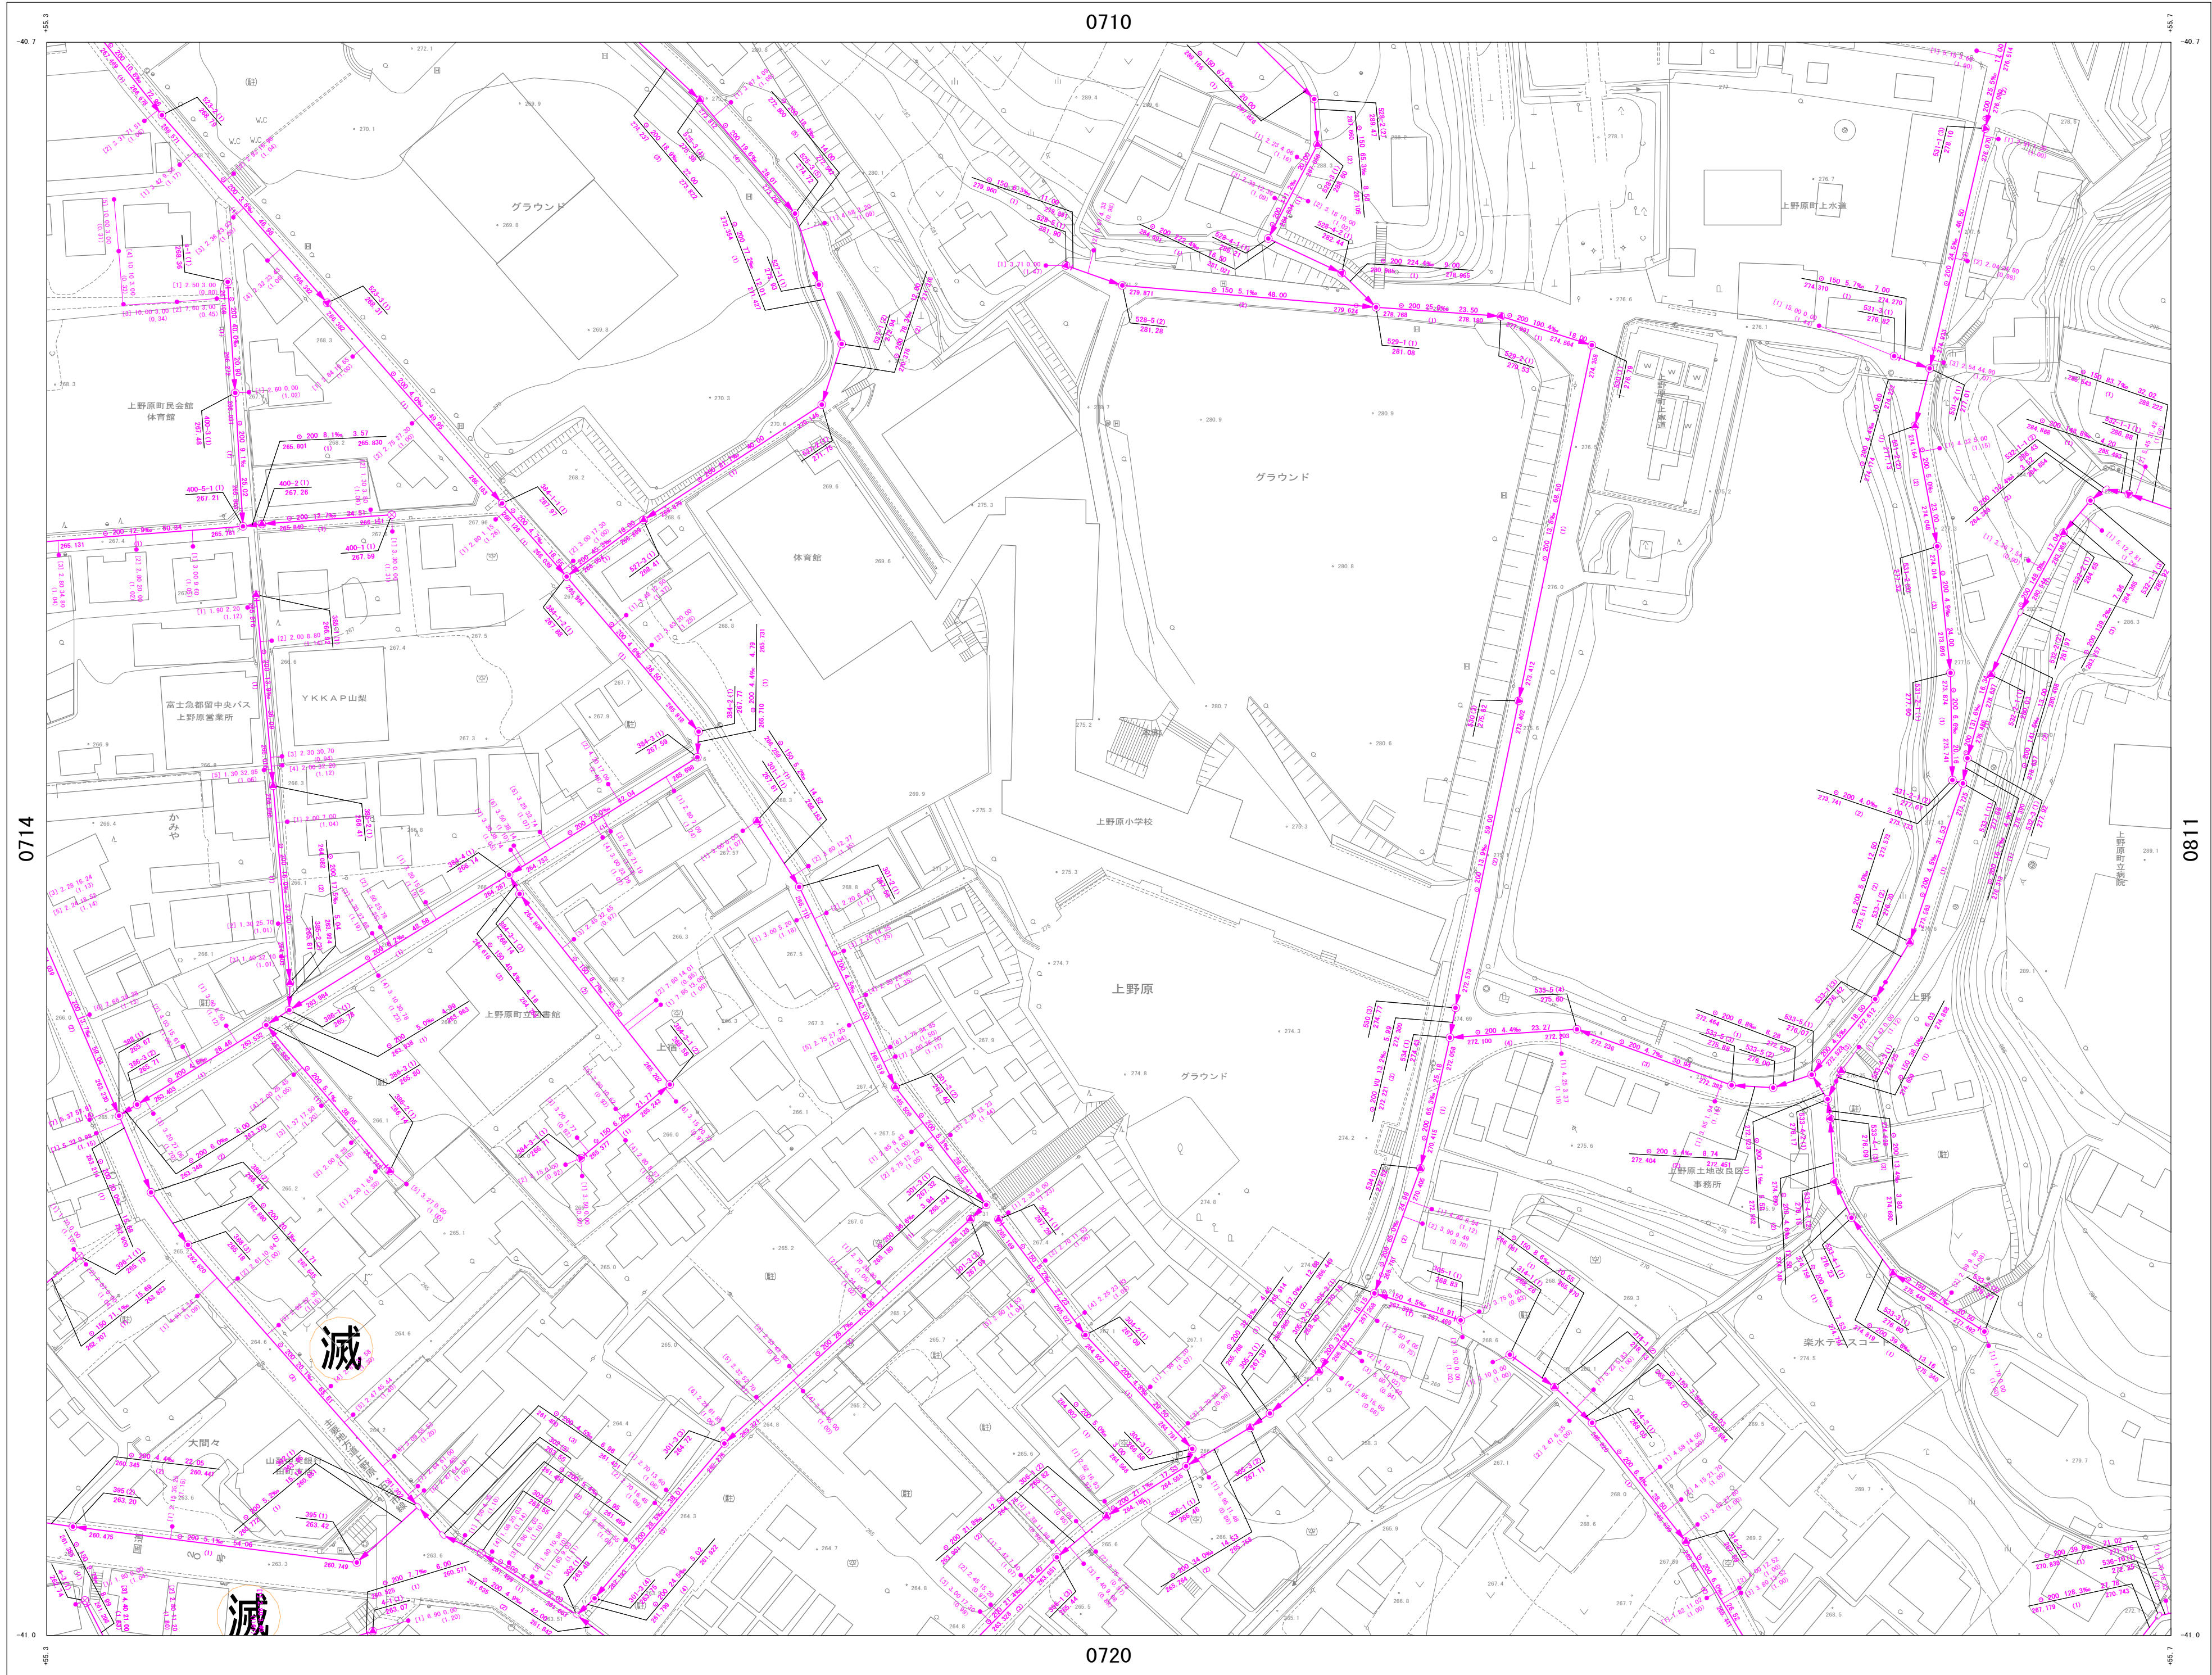

詳細図
0715

0709	0710	0806
0714	0715	0811
0719	0720	0816

凡 例

管 渠

- 幹 線
- 枝 線
- 幹線圧送管
- 枝線圧送管
- サービス管
- 管止め
- 起点記号
- 管継合

管形状

管径 (mm) 勾配 ‰ 区間延長 (m)

管底高 (m) 管渠番号

人 孔

- 1号マンホール (内径900mm円形)
- 2号マンホール (内径1200mm円形)
- 3号マンホール (内径1500mm円形)
- レジンマンホール (内径1500mm円形)
- 小型マンホール (内径600mm円形)
- 構内マンホール (内径600×900mm楕円形)
- 特殊マンホール

路線番号 マンホール番号

MP=マンホール“ツブ”

30 (1) (MP)

4.51

地盤高

マンホール

樹

- 汚水樹 (内径200mm円形)
- 汚水樹 (コナリ)
- 汚水樹 (コナリ)
- キャップ止め (取付管管径150mm円形)
- 不明汚水樹

取付管水平距離 (m) 通知距離 (m) 樹 樹深さ (m)


※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点1 接続点番号

注意

この図面と現況が異なる場合は、現況を優先としますので、必ず現況の確認をしてください。




計画機関 上野原市 市民部生活環境課 下水道担当

上野原市下水道台帳図

NO. 0716

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

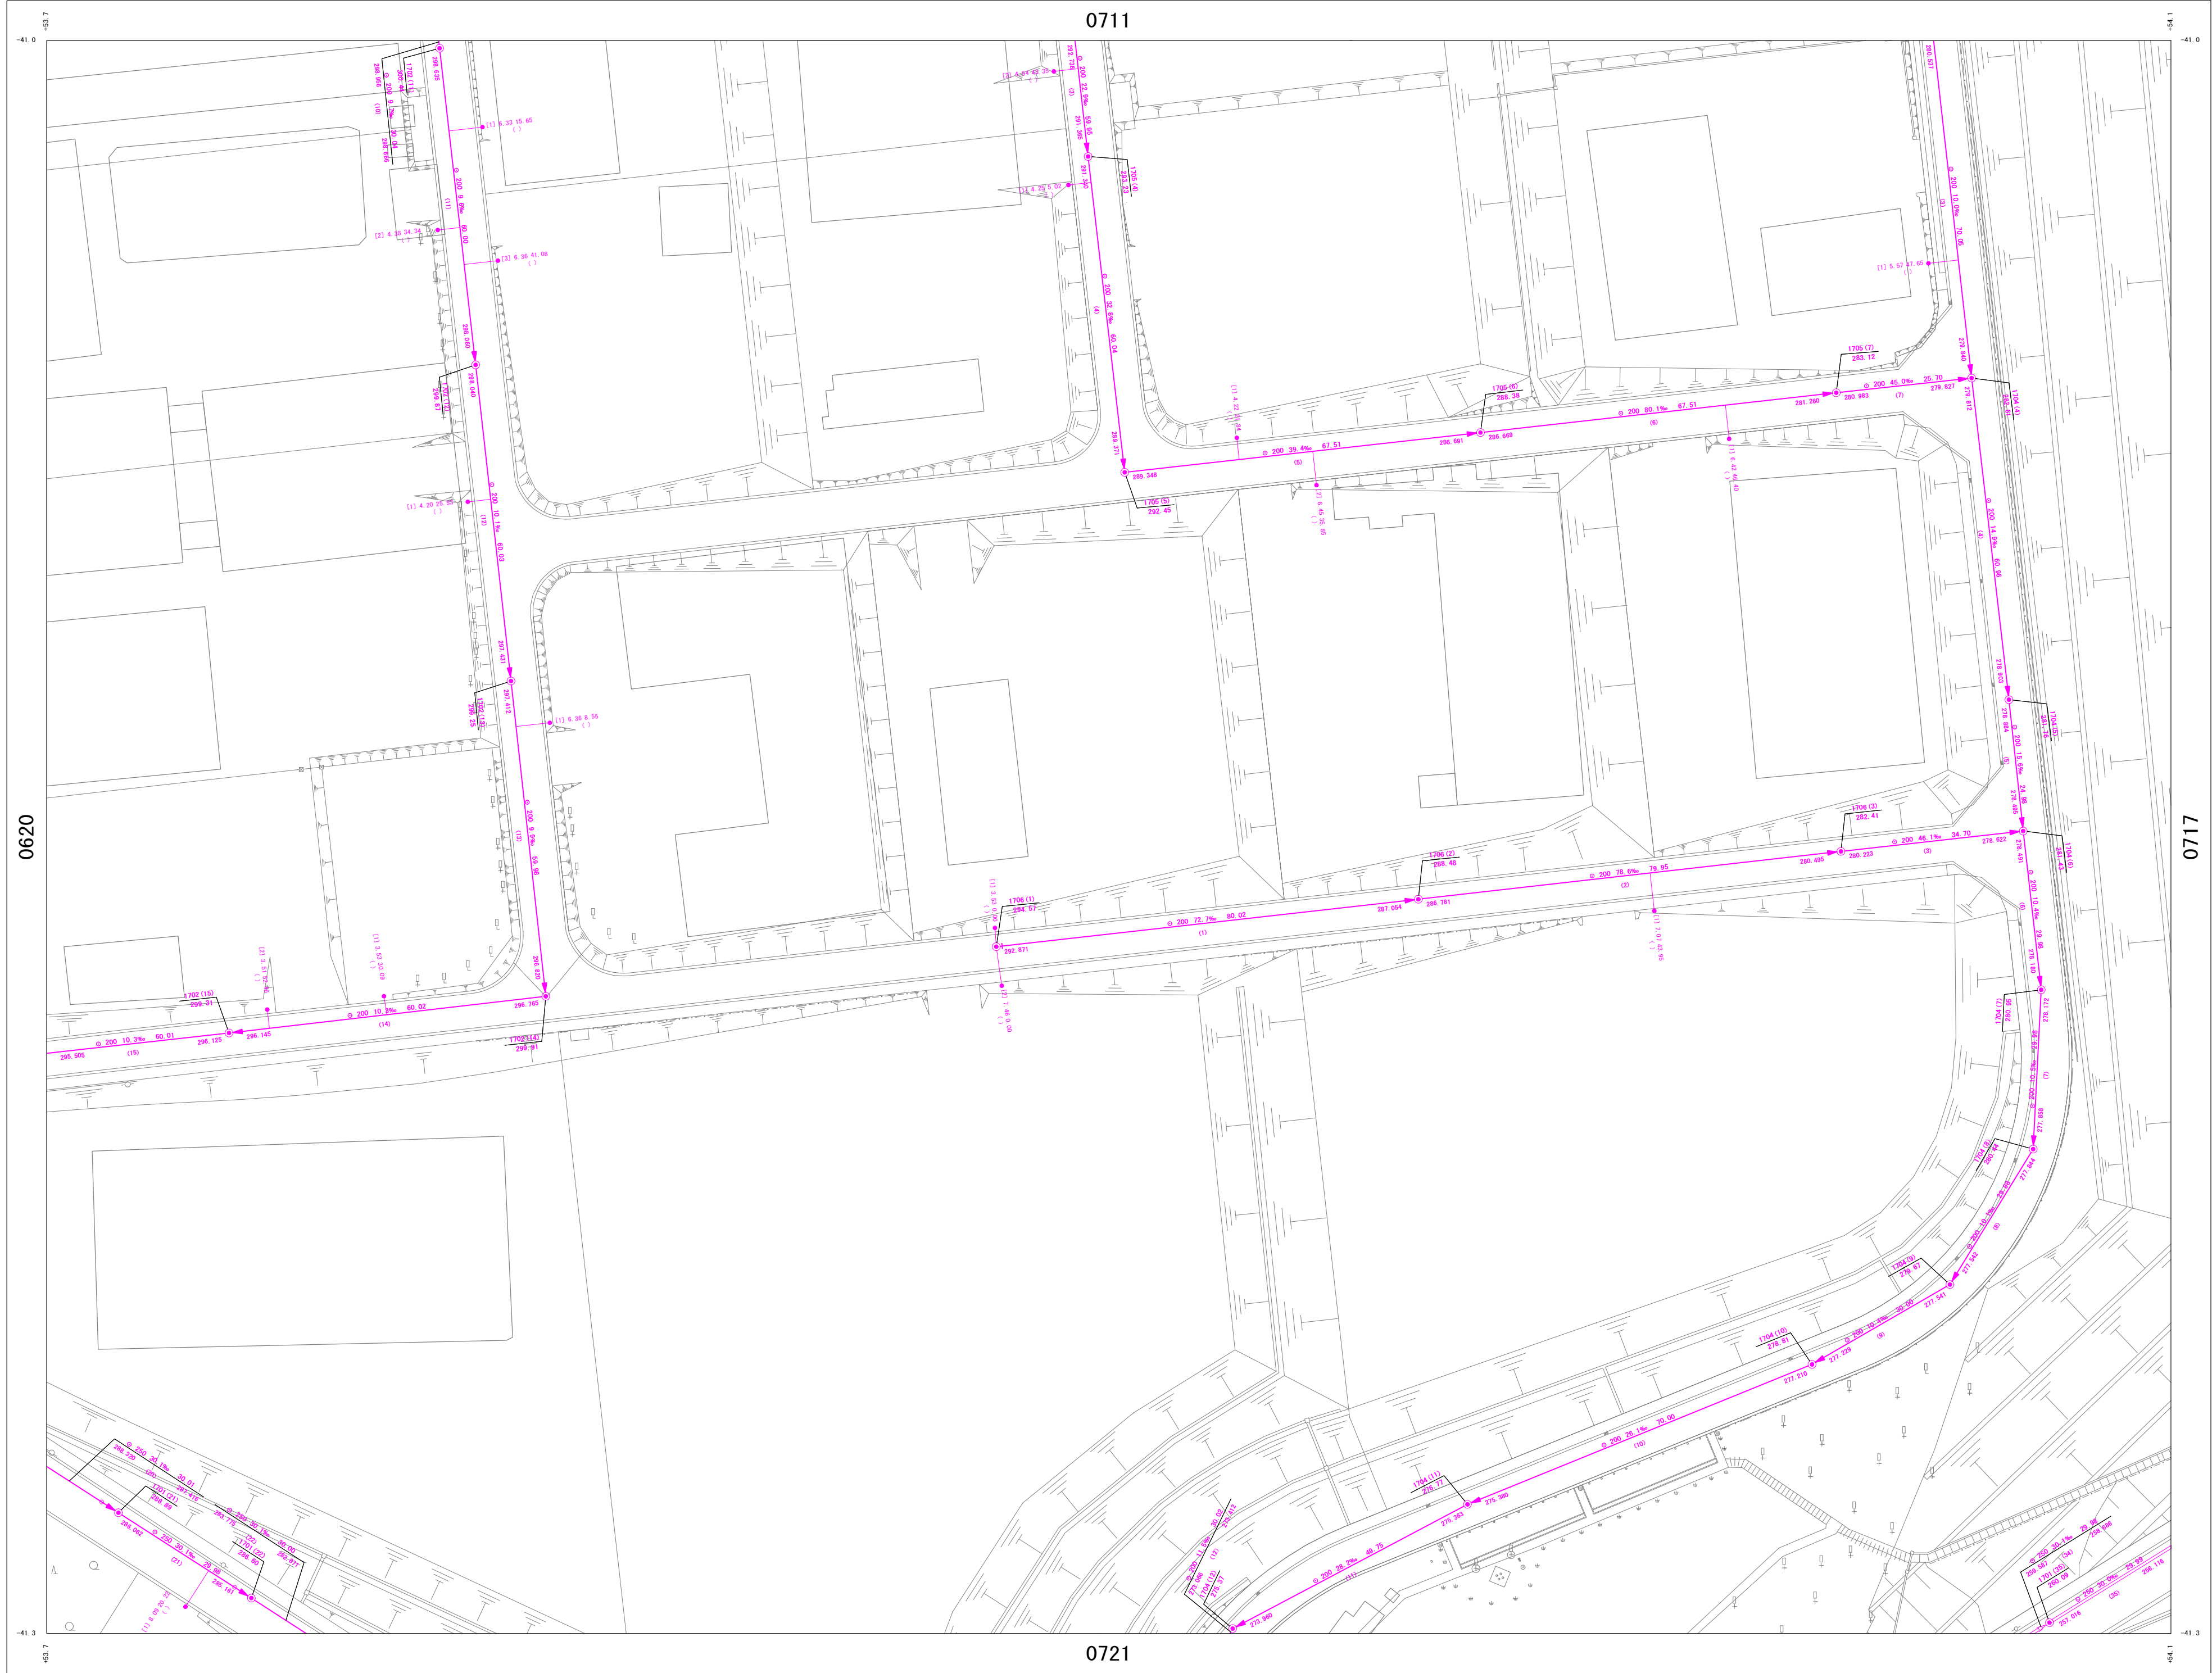

詳細図 0716		
0615	0711	0712
0620	0716	0717
0625	0721	0722

凡 例

管 渠

幹 線
枝 線
幹線圧送管
枝線圧送管
サービス管
管止め
起点記号
管継合

管形状

管径
(mm)
5,503

勾配
‰
2.4

区間延長
(m)
21.61

管底高
(m)
5.432

管渠番号

人 孔

1号マンホール
(内径900mm円形)

2号マンホール
(内径1200mm円形)

3号マンホール
(内径1500mm円形)

レジンマンホール
(内径600mm円形)

小型マンホール
(内径300mm円形)

横内マンホール
(内径600×900mm楕円形)

特殊マンホール

路線番号

マンホール番号
MP=マンホール「ソフ」
30(11) (MP)
4.51
地盤高
マンホール

樹

汚水樹
(内径200mm円形)

汚水樹 (コナール)
(内径500mm円形)

キャップ止め
(取付管径150mm円形)

不明汚水樹

取付管水平距離
(m)
2.30
4.50 R
(1.20)


樹深さ
(m)

※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点1
接続点番号

注意
この図面と現況が異なる場合は、現況を優先
としますので、必ず現況の確認をしてください。



上野原市下水道台帳図

NO. 0717

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0716

0712

0718

0722

詳細図
0717

0711	0712	0713
0716	0717	0718
0721	0722	0723

凡 例

管 渠

幹 線	→
枝 線	→
幹線圧送管	→
枝線圧送管	→
サービス管	→
管止め	→
起点記号	→
管継合	→

管形状

管径 (mm)	勾配 (%)	区間延長 (m)
φ 250	2.4	25.65
5.503	(3)	5.432

管底高
(m)

管渠番号

※内管は差込、内管管は差込

人 孔

●	1号マンホール (内径900mm円形)
○	2号マンホール (内径1200mm円形)
⊙	3号マンホール (内径1500mm円形)
⊗	レジンマンホール (内径600mm円形)
⊗	小型マンホール (内径400mm円形)
⊗	横内マンホール (内径600×900mm横円形)
■	特殊マンホール

路線番号

マンホール番号

MP=マンホール“ソフ”

30 (1) (MP)

4.51

地盤高

マンホール

樹

●	汚水樹 (内径200mm円形)
○	汚水樹 (コナール) (内径500mm円形)
×	キャップ止め (取付管径150mm円形)
■	不明汚水樹

取付管水平距離
(m)

遮加距離
(m)

樹深さ
(m)

樹番号

11 2.30 4.50 R
(1.20)

樹


※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点1

接続点番号

注意
この図面と現況が異なる場合は、現況を優先
としますので、必ず現況の確認をしてください。




上野原市下水道台帳図

NO. 0718

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

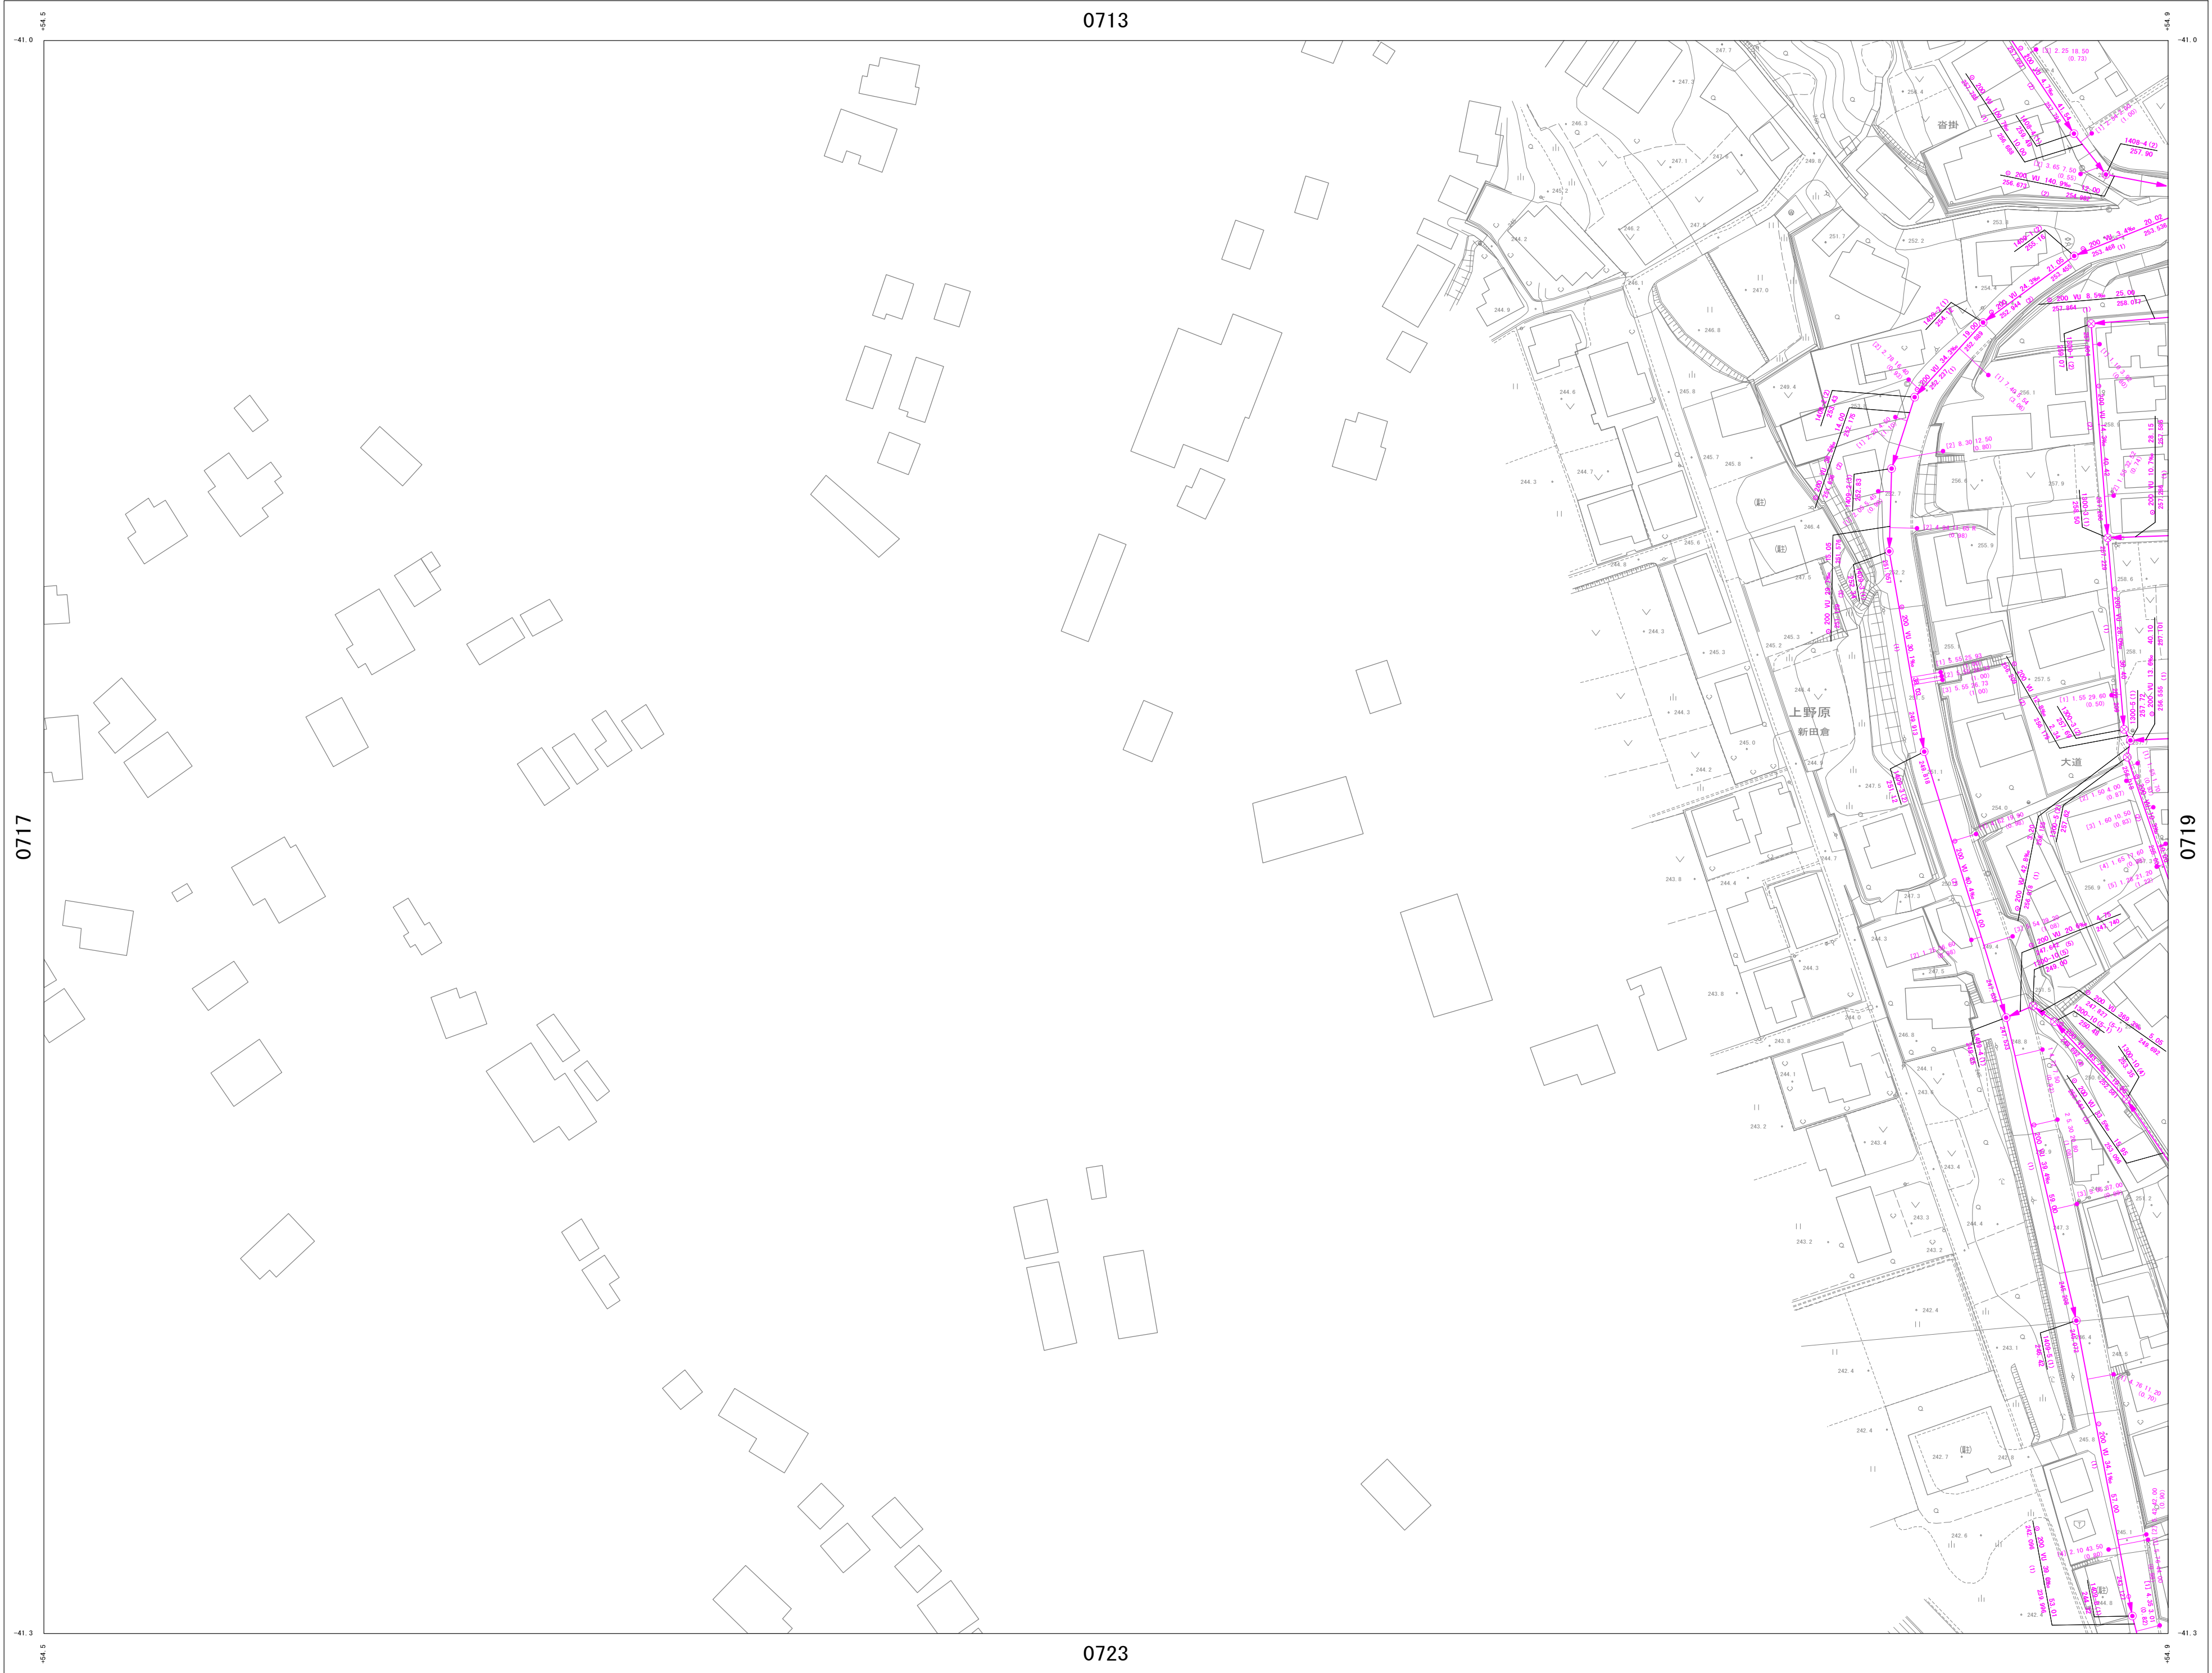

詳細図
0718

0712	0713	0714
0717	0718	0719
0722	0723	0724

凡 例

管 渠

幹 線
枝 線
幹線圧送管
枝線圧送管
サービス管
管止め
起点記号
管接合

管形状
管径 (mm)
勾配
管底高 (m)
管渠番号
区間延長 (m)

人 孔

1号マンホール (内径900mm円形)
2号マンホール (内径1200mm円形)
3号マンホール (内径1500mm円形)
レジンマンホール (内径600mm円形)
小型マンホール (内径300mm円形)
横内マンホール (内径600×900mm楕円形)
特殊マンホール

路線番号
マンホール番号
MP=マンホール「ソ」
地盤高
マンホール

樹


汚水樹 (内径200mm円形)
汚水樹 (コブナリ) (内径500mm円形)
キャップ止め (取付管径150mm円形)
不明汚水樹

取付管水平距離 (m)
樹番号
通知距離 (m)
樹深さ (m)
※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点1
接続点番号

注意
この図面と現況が異なる場合は、現況を優先
としますので、必ず現況の確認をしてください。



上野原市下水道台帳図

NO. 0719

1 : 800 地形図

令和7年3月作成



詳細図
0719

0713	0714	0715
0718	0719	0720
0723	0724	0725

凡 例

管 渠

- 幹 線
- 汚 枝 線
- 幹線圧送管
- 枝線圧送管
- サービス管
- 管止め
- 起点記号
- 管継合

管形状

管径 (mm) 勾配 (‰) 区間延長 (m)

管底高 (m) 管渠番号

人 孔

- 1号マンホール (内径900mm円形)
- 2号マンホール (内径1200mm円形)
- 3号マンホール (内径1500mm円形)
- レジンマンホール (内径1500mm円形)
- 小型マンホール (内径600mm円形)
- 構内マンホール (内径600mm円形)
- 特殊マンホール

路線番号 マンホール番号

MP=マンホール「ツブ」

30 (1) (MP)

地盤高

マンホール

樹

- 汚水樹 (内径200mm円形)
- 汚水樹 (コナール) (内径200mm円形)
- キャップ止め (取付管径150mm円形)
- 不明汚水樹

取付管水平距離 (m) 樹番号 樹深さ (m) 樹深さ不明

接 続 点

接続点! 接続点番号

注意


この図面と現況が異なる場合は、現況を優先としますので、必ず現況の確認をしてください。

上野原市下水道台帳図

NO. 0720

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

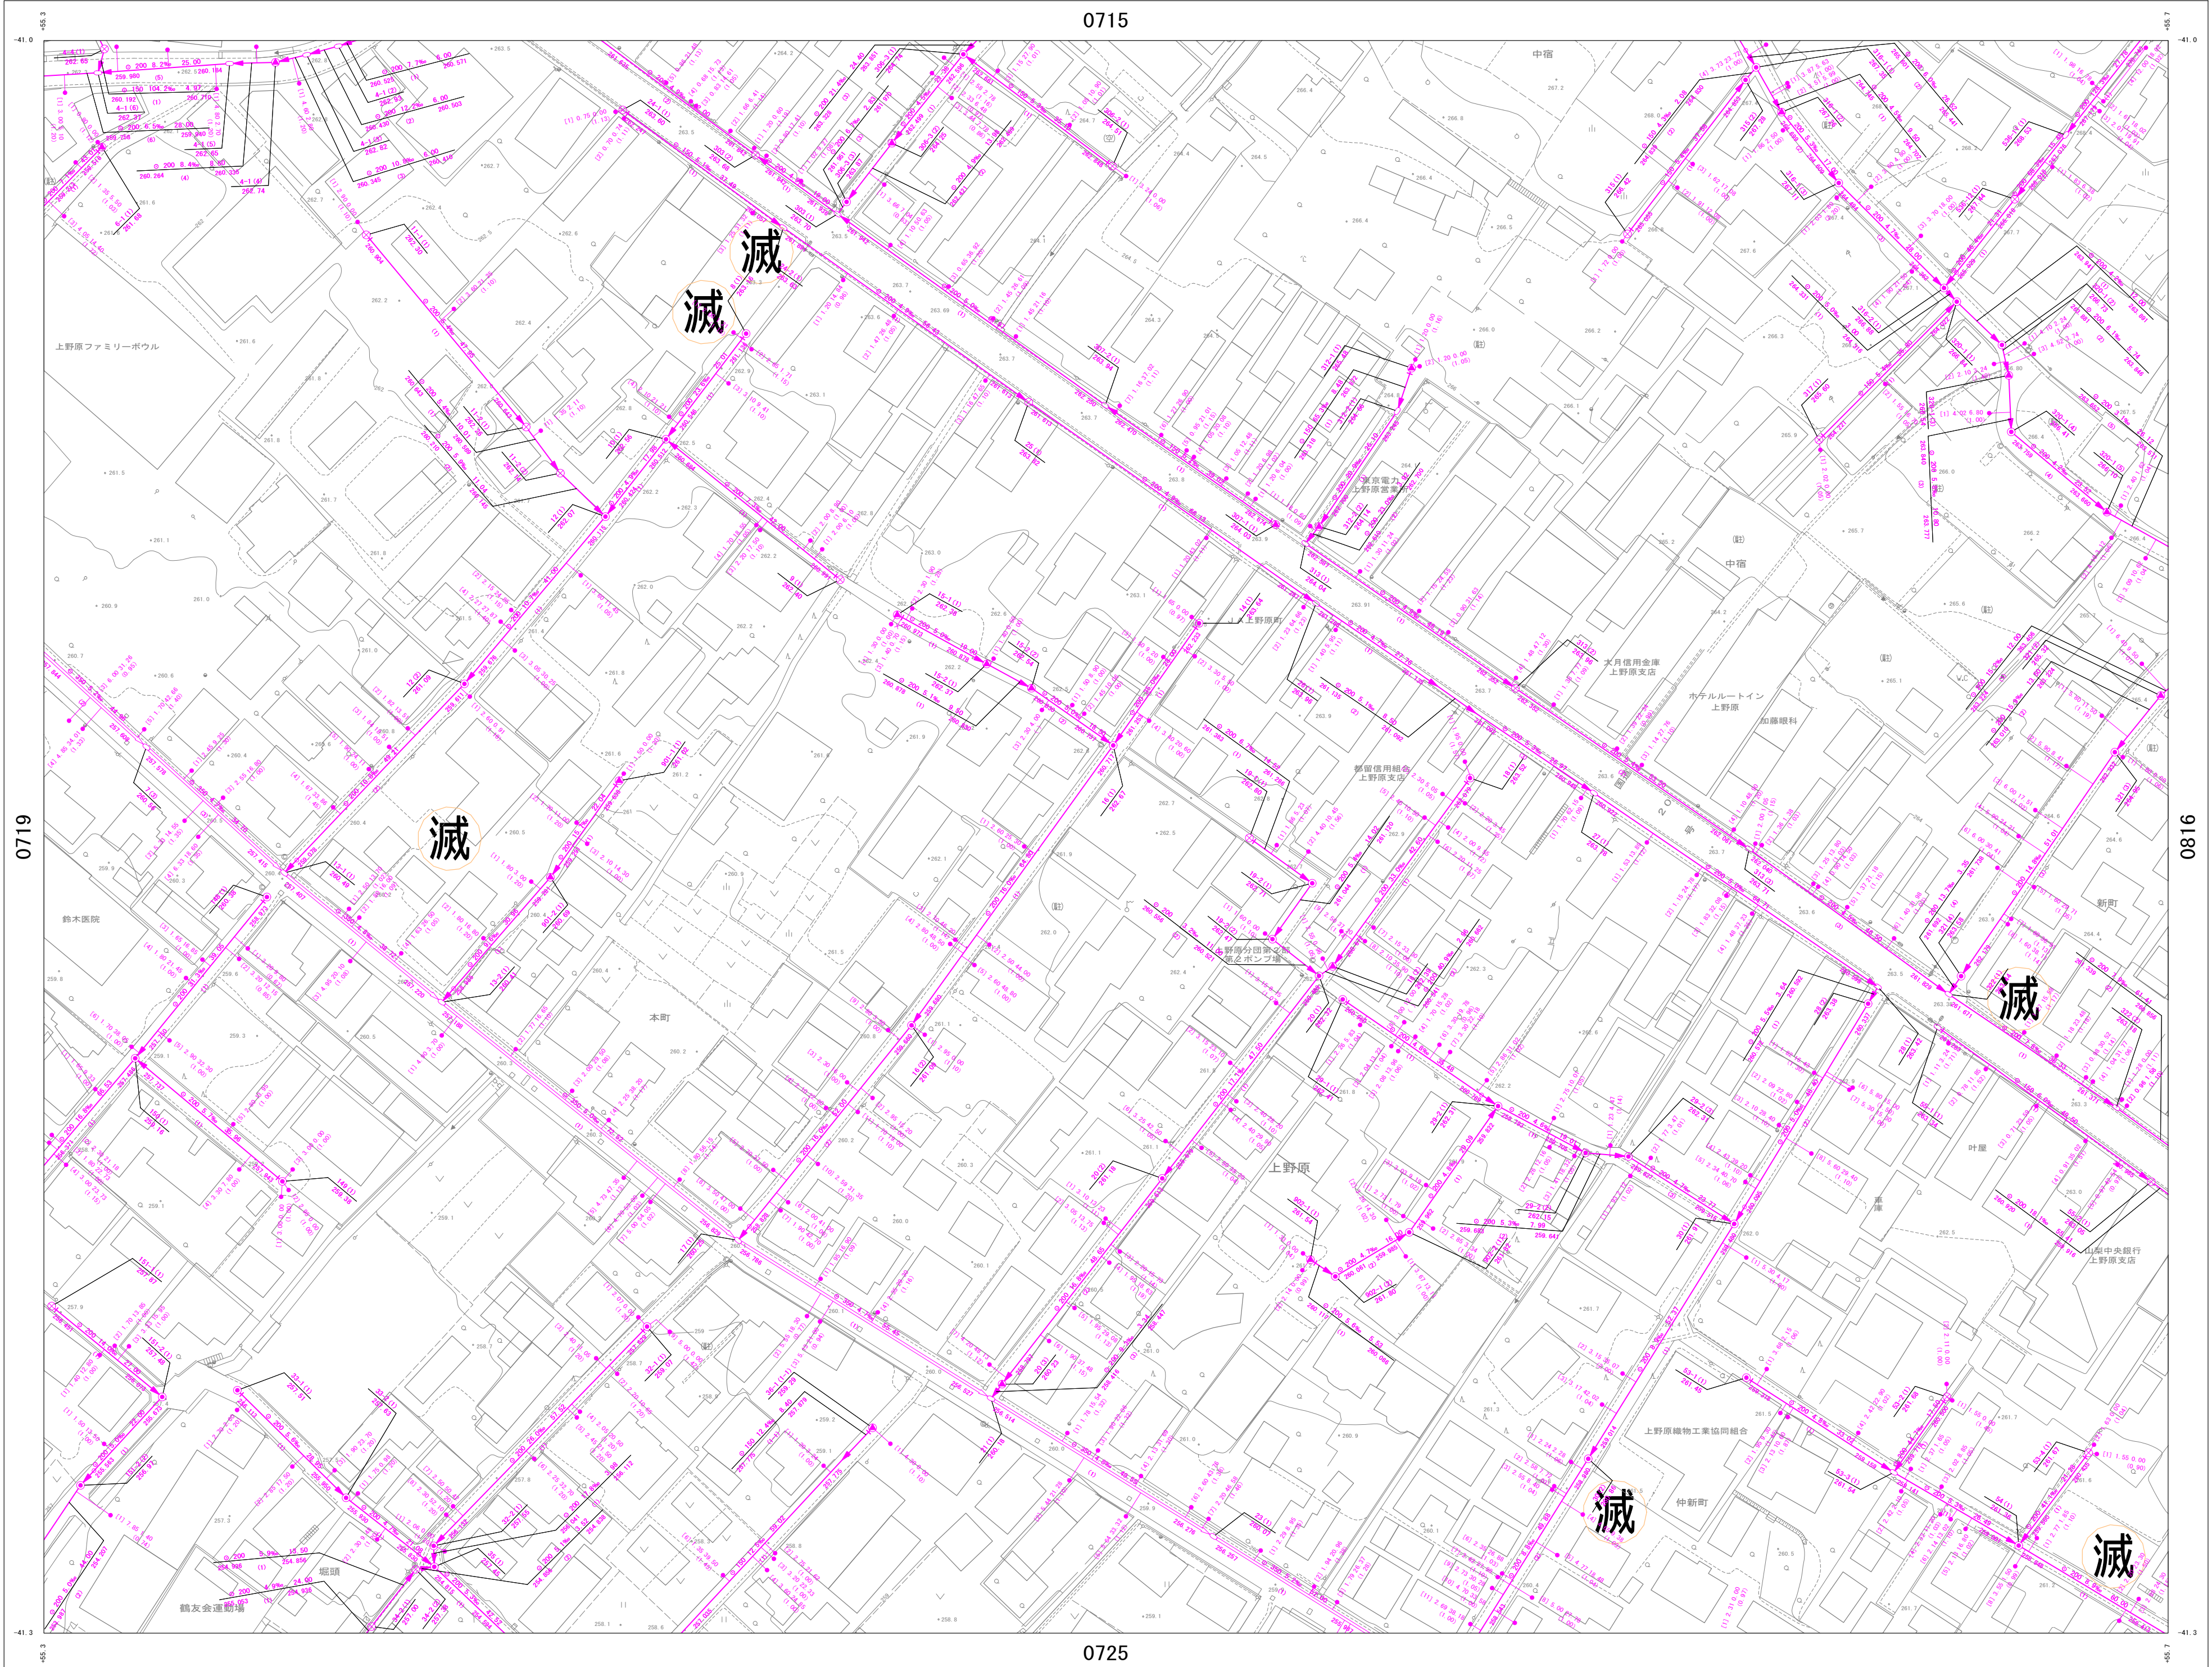

詳細図
0720

0714	0715	0811
0719	0720	0816
0724	0725	0821

凡 例

管 渠

幹 線

枝 線

幹線圧送管

枝線圧送管

サービス管

管止め

起点記号

管接合

管形状

管径 (mm)

勾配 (%)

区間延長 (m)

管底高 (m)

管渠番号

人 孔

1号マンホール (内径900mm円形)

2号マンホール (内径1200mm円形)

3号マンホール (内径1500mm円形)

レジンマンホール (内径600mm円形)

小型マンホール (内径300mm円形)

構内マンホール (内径600×900mm楕円形)

特殊マンホール

路線番号

マンホール番号

MP=マンホール「ツブ」

地盤高

マンホール

樹

汚水樹 (内径200mm円形)

汚水樹 (コナール)

汚水樹 (内径500mm円形)

キャップ止め (取付管径150mm円形)

不明汚水樹

取付管水平距離 (m)

通知距離 (m)

樹深さ (m)

※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点!

接続点番号

注意
この図面と現況が異なる場合は、現況を優先としますので、必ず現況の確認をしてください。

上野原市下水道台帳図

NO. 0721

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0625

0716

0722

1101

詳細図
0721

0620	0716	0717
0625	0721	0722
1005	1101	1102

凡 例

管 渠

幹 線

枝 線

幹線圧送管

枝線圧送管

サービス管

管止め

起点記号

管接合

管形状

管径 (mm)

勾配 (%)

区間延長 (m)

管底高 (m)

管渠番号

人 孔

1号マンホール

2号マンホール

3号マンホール

レジンマンホール

小型マンホール

構内マンホール

特殊マンホール

路線番号

マンホール番号

MP=マンホールポンプ

30 (1) (MP)

地盤高

マンホール

樹

汚水樹

汚水樹 (コナリー)

汚水樹 (コナリー)

キヤップ止め

不明汚水樹

取付管水平距離 (m)

樹番号

通知距離 (m)

樹深さ (m)

※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点


接続点1

接続点番号

注意

この図面と現況が異なる場合は、現況を優先
としますので、必ず現況の確認をしてください。

1 : 800



計画機関 上野原市 市民部生活環境課 下水道担当

上野原市下水道台帳図

NO. 0722

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0721

0717

0723

1102

詳細図
0722

0716	0717	0718
0721	0722	0723
1101	1102	1103

凡 例

管 渠

幹 線	→
枝 線	→
幹線圧送管	→
枝線圧送管	→
サービス管	→
管止め	→
起点記号	→
管継合	→

管形状

管径 (mm)	勾配 (%)	区間延長 (m)
φ 250	2.4	25.68
φ 500	(3)	5.432

管底高 (m) 管渠番号

人 孔

- 1号マンホール (内径900mm円形)
- 2号マンホール (内径1200mm円形)
- 3号マンホール (内径1500mm円形)
- レジンマンホール (内径 6m円形)
- 小型マンホール (内径 600mm円形)
- 横内マンホール (内径600×900mm楕円形)
- 特殊マンホール

路線番号

マンホール番号

MP=マンホール“ツブ”

30 (1) (MP)

4.51

地盤高

マンホール

樹

- 汚水樹 (内径200mm円形)
- 汚水樹 (コナチー) (内径500mm円形)
- キャップ止め (取付管直径150mm円形)
- 不明汚水樹

取付管水平距離 (m)

樹番号

11

2.30

4.50 R

1.200

樹深さ (m)

※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点


接続点!

接続点番号

注意

この図面と現況が異なる場合は、現況を優先
としますので、必ず現況の確認をしてください。

1 : 800



計画機関 上野原市 市民部生活環境課 下水道担当

上野原市下水道台帳図

NO. 0723

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0722

0718

0724

1103

詳細図
0723

0717	0718	0719
0722	0723	0724
1102	1103	1104

凡 例

管 渠

幹 線	→
枝 線	→
幹線圧送管	→
枝線圧送管	→
サービス管	→
管止め	→
起点記号	→
管接合	→

管形状 区間延長

管径 (mm)	勾配 (%)	区間延長 (m)
φ 250	2.4	25.66
φ 500	(3)	5.432

管底高 (m) 管渠番号

人 孔

1号マンホール (内径900mm円形)
2号マンホール (内径1200mm円形)
3号マンホール (内径1500mm円形)
レジンマンホール (内径 600mm円形)
小型マンホール (内径 400mm円形)
横内マンホール (内径600×900mm楕円形)
特殊マンホール

路線番号 マンホール番号

MP=マンホール“ソブ”

30 (1) (MP)

4.51

地盤高

マンホール

樹

汚水樹 (内径200mm円形)
汚水樹 (コナチー)
キャップ止め (取付管径150mm円形)
不明汚水樹

取付管水平距離 (m) 遮加距離 (m) 樹深さ (m)

樹番号

11 2.30 4.50 R (1.20)

※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点!

接続点番号

注意

この図面と現況が異なる場合は、現況を優先としますので、必ず現況の確認をしてください。

1 : 800

計画機関 上野原市 市民部生活環境課 下水道担当

上野原市下水道台帳図

NO. 0724

1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0723

0719

0725

1104

詳細図

0724

0718	0719	0720
0723	0724	0725
1103	1104	1105

凡 例

管 渠	
幹 線	→
枝 線	→
幹線圧送管	→
枝線圧送管	→
サービス管	→
管止め	→
起点記号	→
管継合	→
管形状	
管径 (mm)	区間延長 (m)
管底高 (m)	管底番号
人 孔	
1号マンホール (内径900mm円形)	
2号マンホール (内径1200mm円形)	
3号マンホール (内径1500mm円形)	
レジンマンホール (内径1500mm円形)	
小型マンホール (内径600mm円形)	
横内マンホール (内径600×900mm楕円形)	
特殊マンホール	
路線番号	
マンホール番号	マンホール番号
樹	
汚水樹 (内径200mm円形)	
汚水樹 (コナリ)	
汚水樹 (コナリ)	
キャップ止め	
不明汚水樹	
接続点	
接続点1	接続点番号

注意

この図面と現況が異なる場合は、現況を優先としますので、必ず現況の確認をしてください。

上野原市下水道台帳図

NO. 0725


1 : 800 地形図

令和7年3月作成

0724

0720

0821

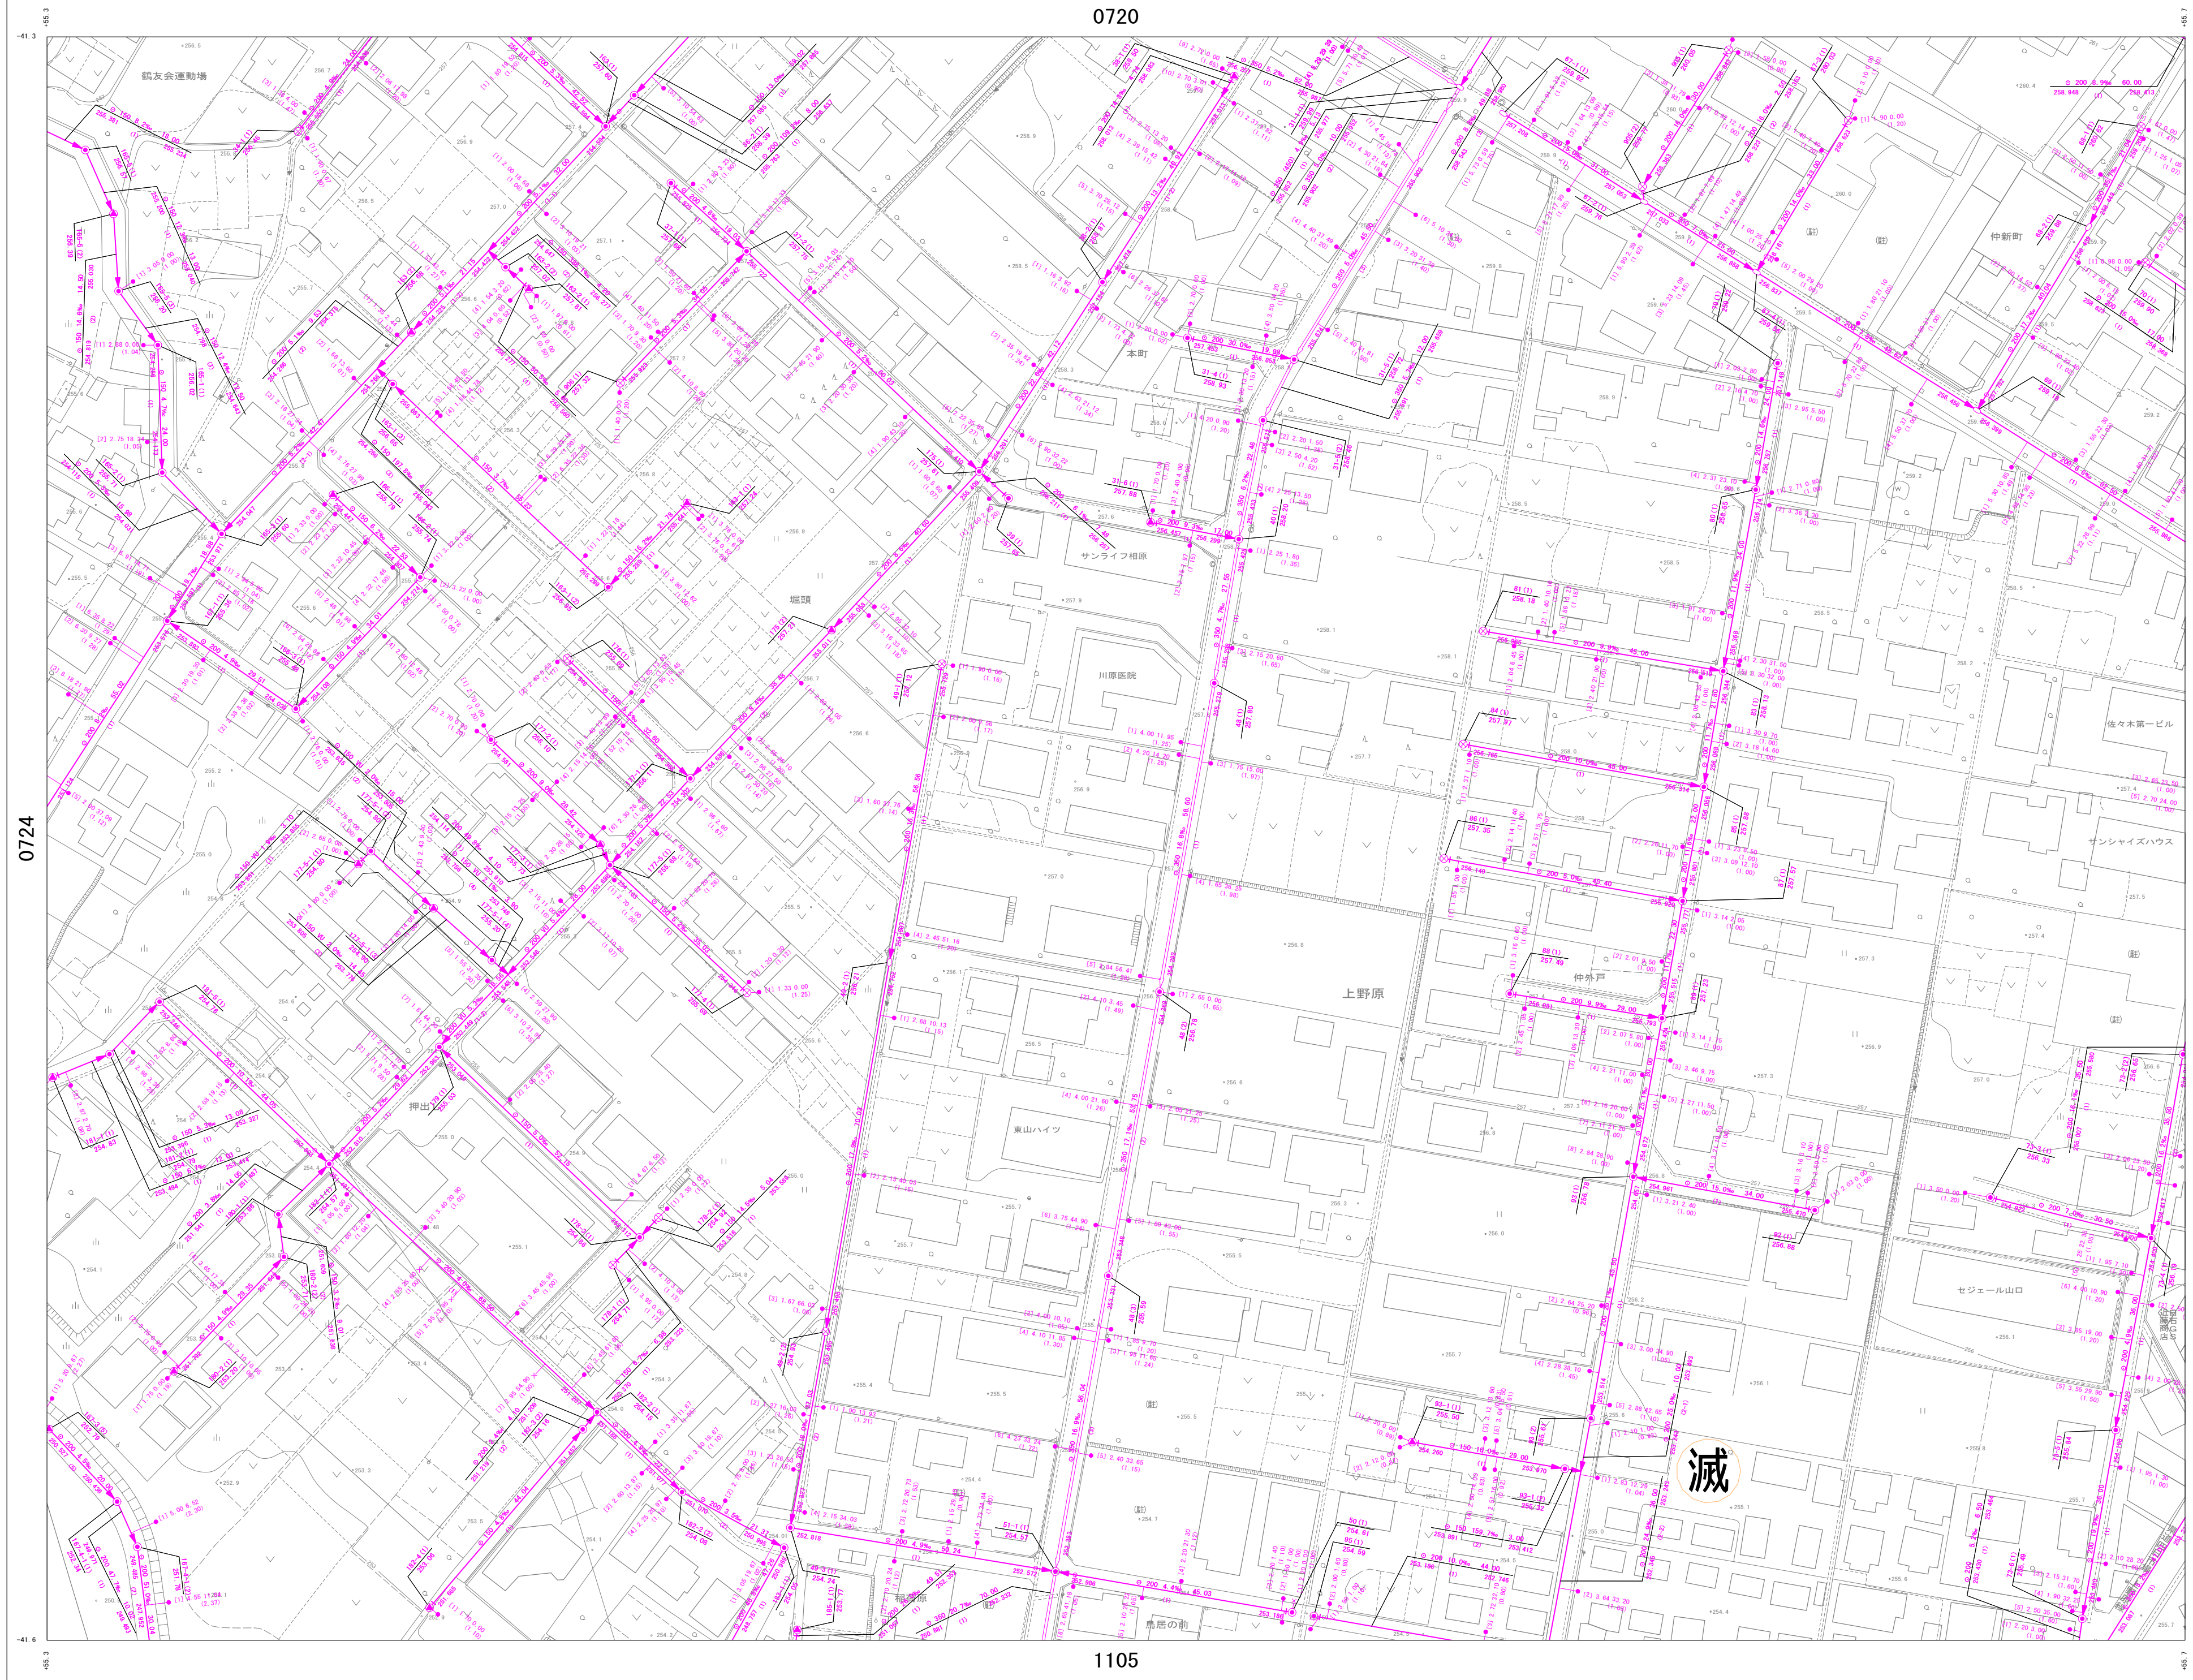

詳細図 0725		
0719	0720	0816
0724	0725	0821
1104	1105	1201

凡 例

管 渠

幹 線

汚 枝 線

幹線圧送管

枝線圧送管

サービス管

管止め

起点記号

管継合

管形状

管径 (mm)

勾配 (%)

管底高 (m)

管渠番号

区間延長 (m)

人 孔

1号マンホール (内径900mm円形)

2号マンホール (内径1200mm円形)

3号マンホール (内径1500mm円形)

レジンマンホール (内径600mm円形)

小型マンホール (内径300mm円形)

横内マンホール (内径600x900mm楕円形)

特殊マンホール

路線番号

マンホール番号

MP=マンホール「ツ」

地盤高

マンホール

樹

汚水樹 (内径200mm円形)

汚水樹 (コナール)

汚水樹 (内径500mm円形)

キャップ止め

不明汚水樹

取付管水平距離 (m)

樹番号

通知距離 (m)


樹深さ (m)

※工業団地内 樹深さ不明

接 続 点

接続点1

接続点番号



計画機関 上野原市 市民部生活環境課 下水道担当

注意
この図面と現況が異なる場合は、現況を優先としますので、必ず現況の確認をしてください。